


1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310004
Località	Via Tommaseo
Comune	Varedo
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine Longitudine
Quota (m s.l.m.)	183.88
Profondità (m da p.c.)	101

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

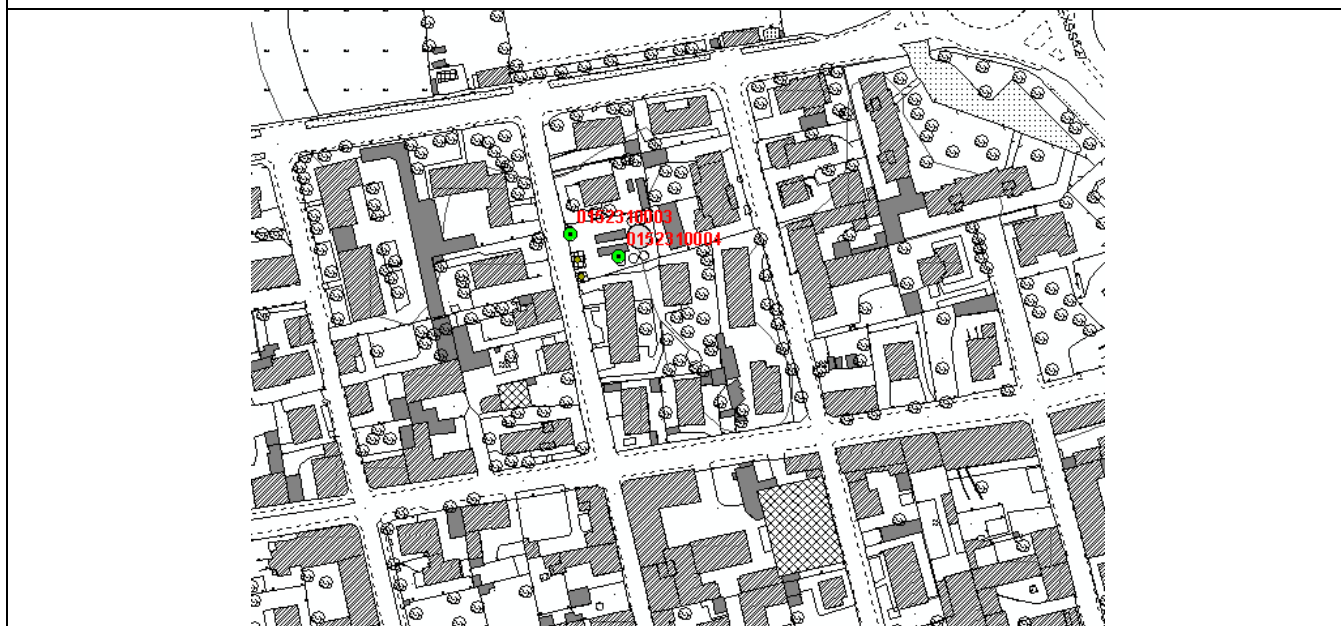



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Bonatti
Anno	Novembre 1970
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	52


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1		0.0	45.0			
2		58.5	62.5	1	45.0	58.5
3		68.5	75.0	2	62.5	68.5
Setti impermeabili						
Tipo	da m		a m			
Riempimento	0.0		7.0			
Cementazione	7.0		12.0			
Riempimento con materiale di cantiere	12.0		40.0			
Dreno	40.0		73.0			
Riempimento con materiale di cantiere	73.0		101.0			

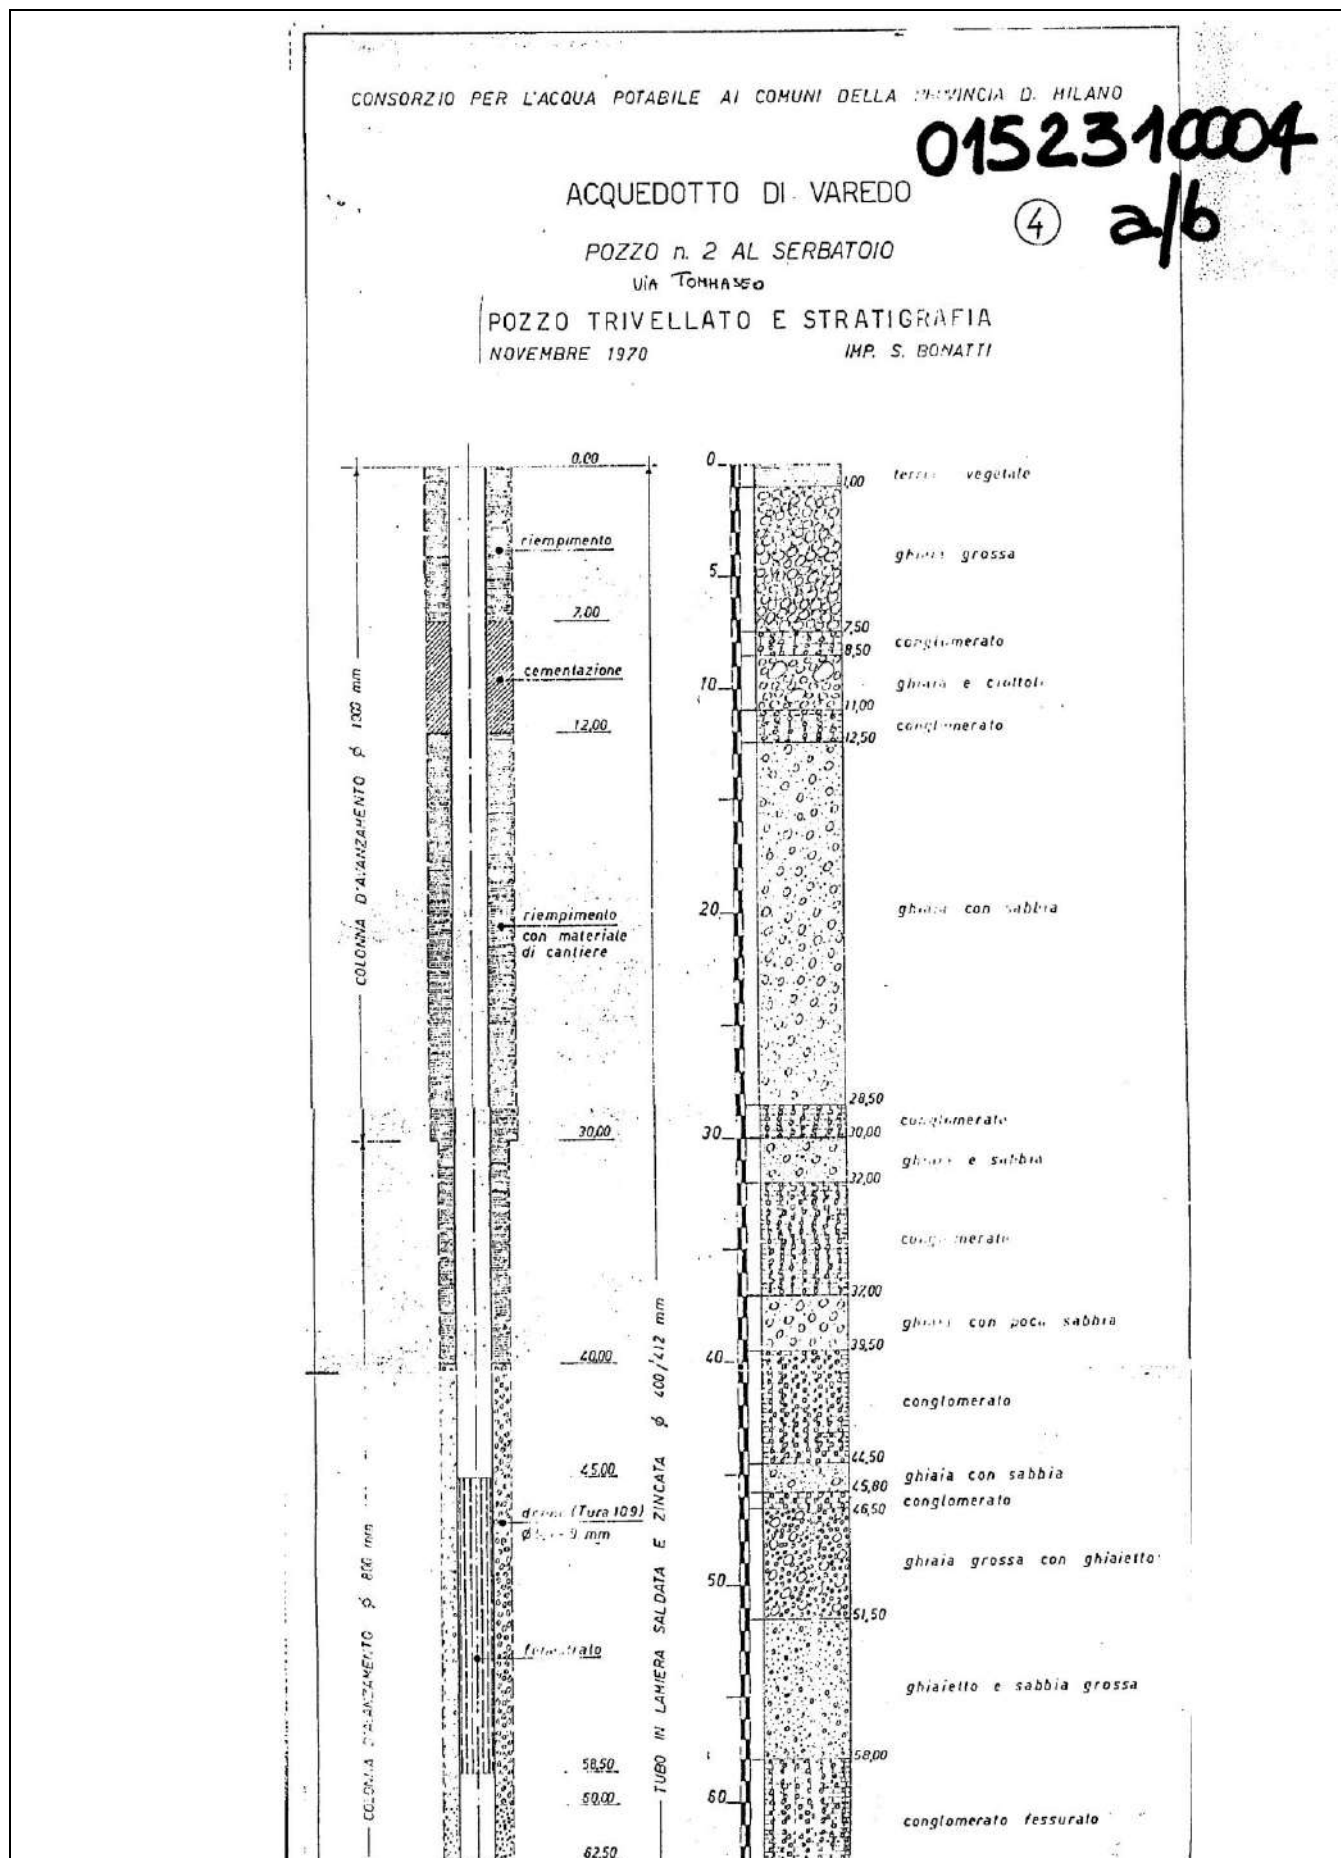

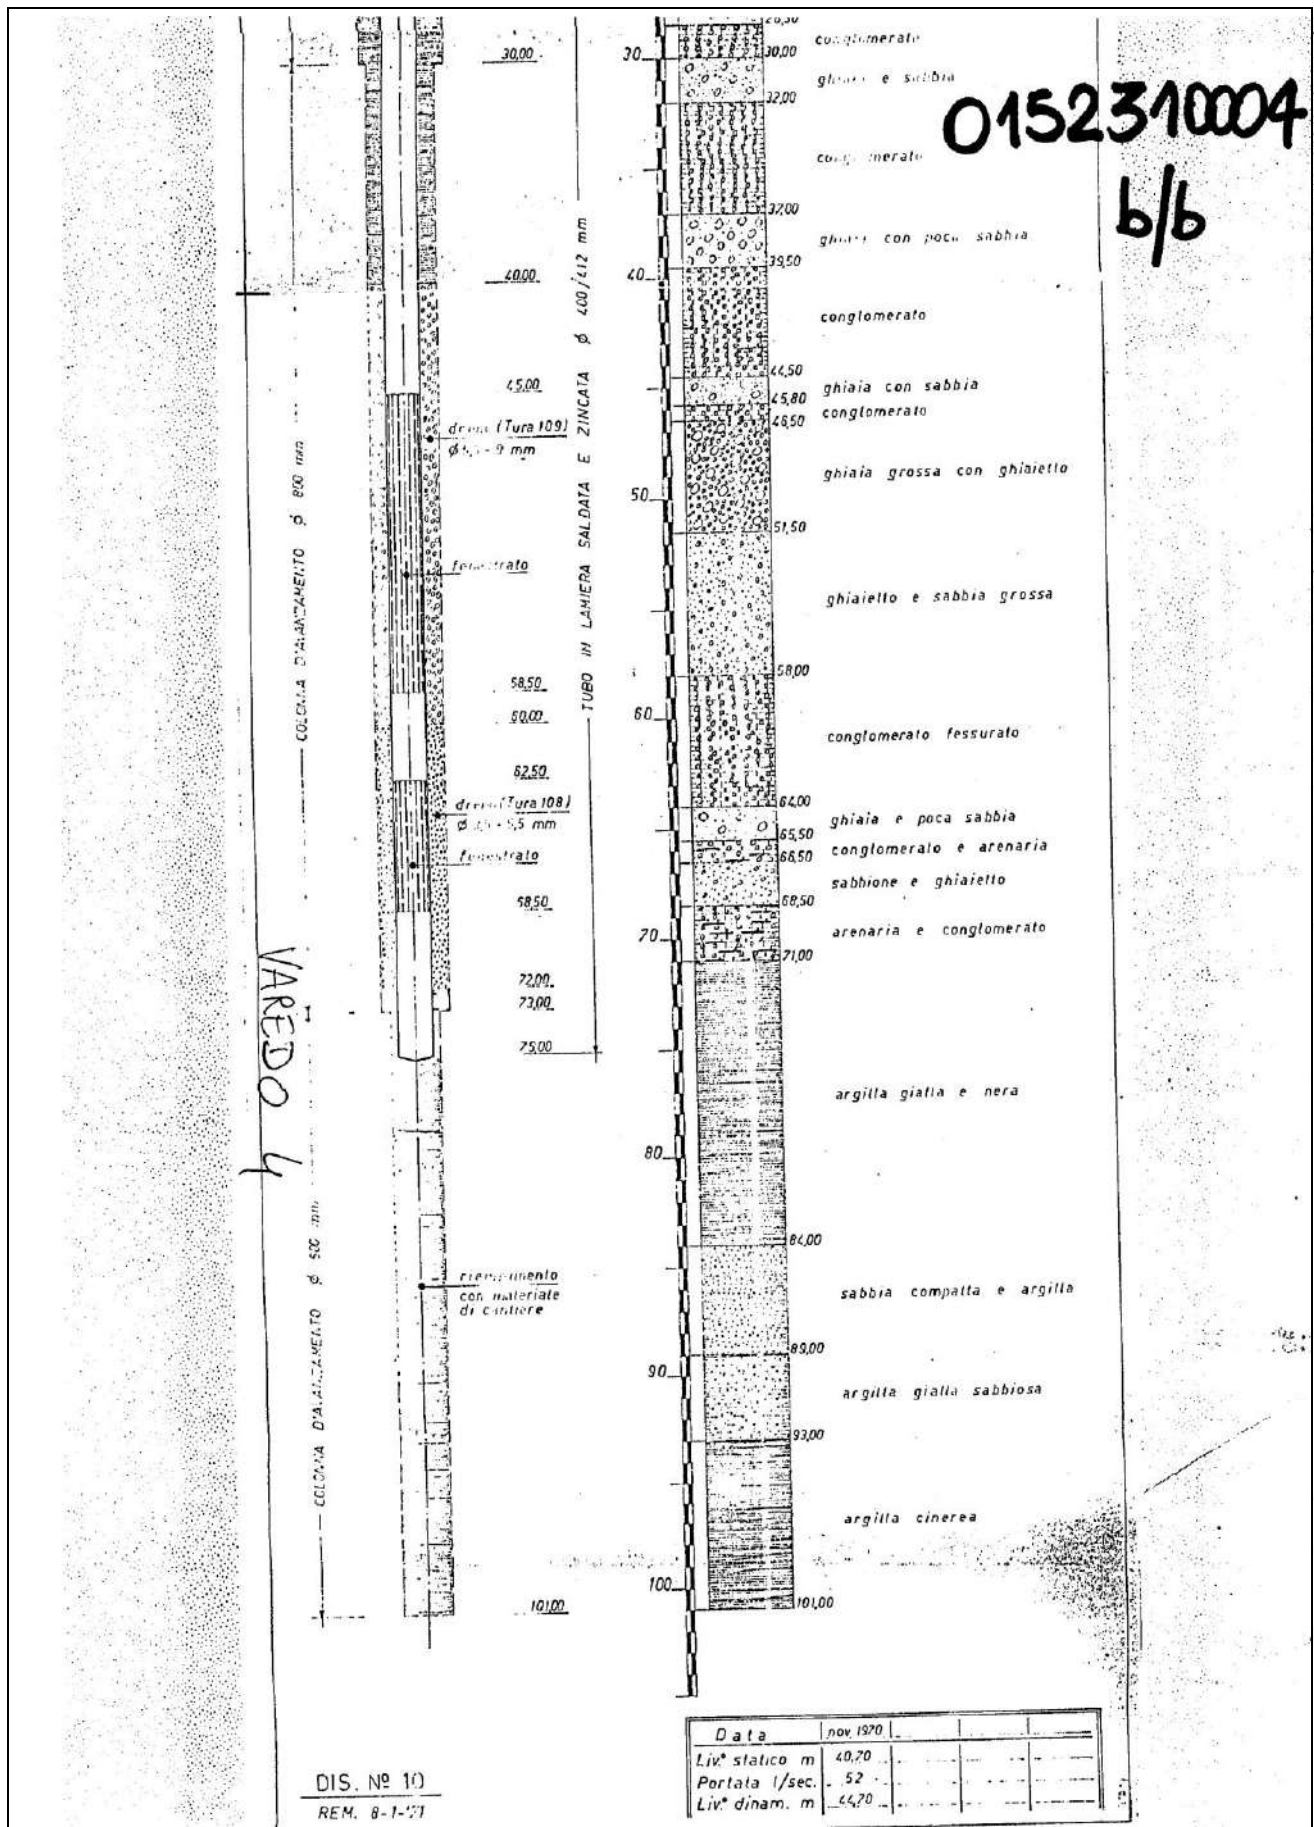

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20089 Seregno

Rapporto di prova N. 3257

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47957VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Cavallari
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.90 L.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna ° C: 35 Temperatura acqua ° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,0	2,8	30	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,4	4,2	50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8	5,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,09	0,38	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,10	0,98	4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlgs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodichlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma triclora tetracloroetilene *	µg / l	5,19	2,08		5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

Il n.c. - valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1470

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAceN°43853VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	31	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,16	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	8	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodlorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma triclolo tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	8	3	10
Triometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20098 Seregno

Rapporto di prova N. 2073

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod 78 Acc Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev 01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAcc N°45291 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Formi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COI.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno

Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,3	2,7		28	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,2	4,1		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,6	5,4		41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Meticloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,3	0,5		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,69	1,12		5	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromofornio *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,99	2,4		6	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova N. 2073



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 381

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB NP1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°41785VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	31	3	250
Nitrat Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metildicloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tridoro tetracloroetilene *	µg / l	5	2	10
Triatometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3044

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°47271VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Perna 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PG4.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 "	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	31,5	3	32	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,3	4,2	50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39,9	5,3	40	250
Ioduri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l I	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Iodoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Ietilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
diclorodifenilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,25	0,41	1	
tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,74	1,13	5	
diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore D.lgs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,99	2,4	6	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3885

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccReportoDIProvaAcquaPotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 27/09/2011

Codice di accettazione campione: MAccN°49132VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferrari 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 "	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,42	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,04	1,2	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,46	2,69	6	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod76AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sani

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2480

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°46245VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.


Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: pioggia
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlg 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,7	2,9		31	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,1	4,2		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,0	5,4		41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,33	0,44		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,68	1,12		5	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,00	2,4	6	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 955

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



IAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42993 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASEO COL2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	37	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma triclolo tetracloroetilene *	$\mu\text{g} / \text{l}$	6	2	10
Triometani totali *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4742

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°50477VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL.2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	sereno		
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,0 ±	2,6	28	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	51,0 ±	4,3	51	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,2 ±	5,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,46 ±	0,48	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,42 ±	1,29	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,88	±	2,76	7	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4995

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°5 I088 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL.2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,1	±	2,8	30	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	51,6	±	4,3	52	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,1	±	5,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,26	±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,68	±	1,12	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,94	±	2,38	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01


n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	X	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		18/01/2008			

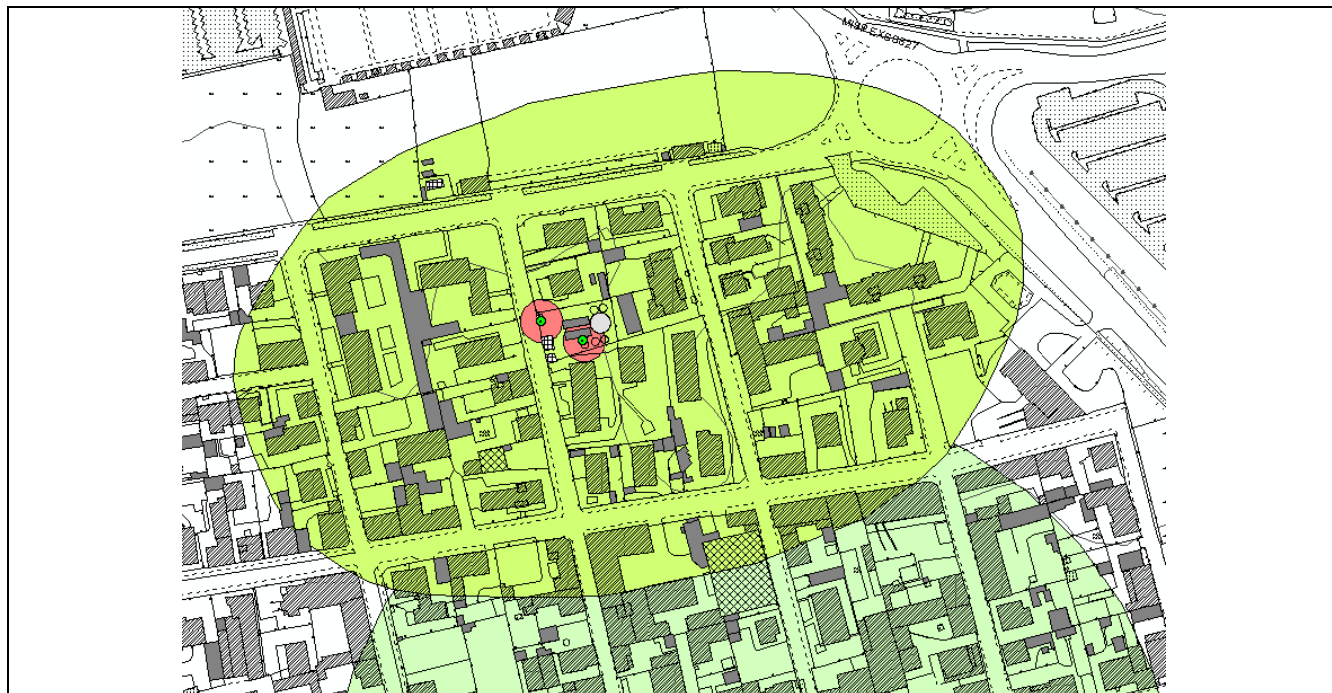


1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310002
Località	Via per Desio – Via Bellaria
Comune	Varedo
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine 5049435 Longitudine 512716
Quota (m s.l.m.)	182,4
Profondità (m da p.c.)	62.95

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

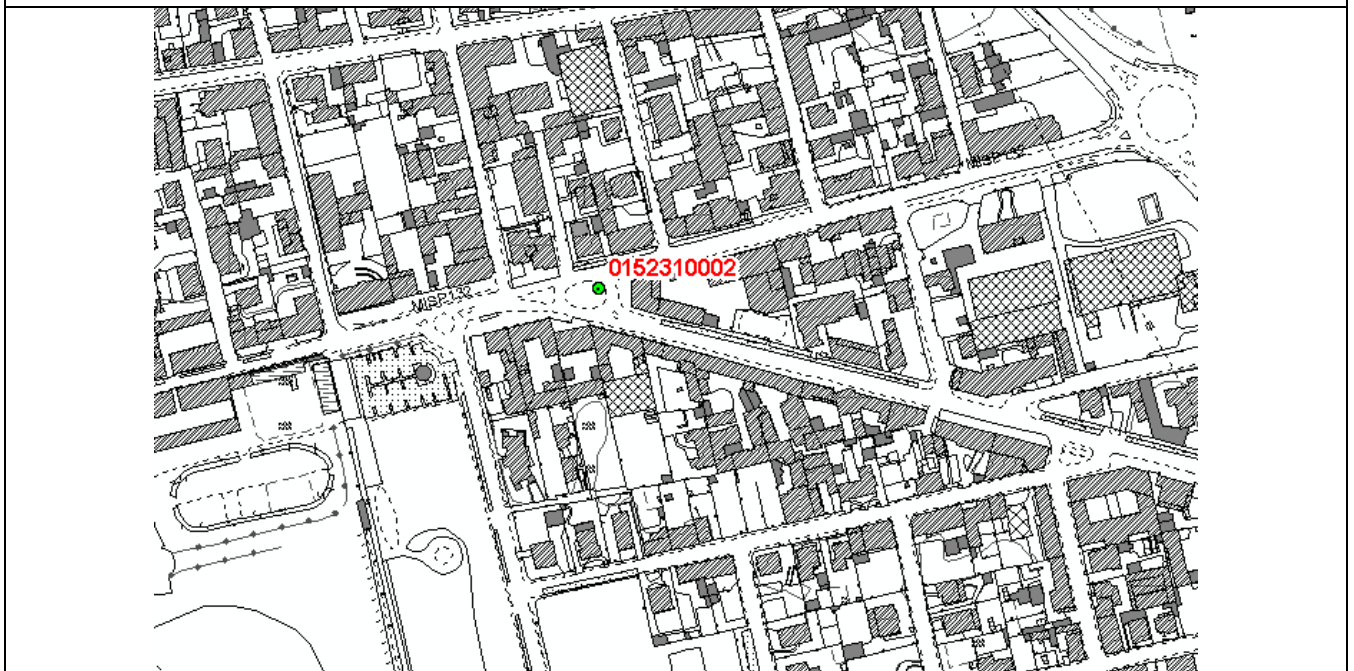

2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Costa
Anno	1955
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	28

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
Avampozzo	350/360	0.0	4.0			
1		4.0	34.0			
2	300/310	34.0	45.5			
				1	48,9	53.0
3	300/310	53.0	62.95			
Setti impermeabili						
Tipo	da m			a m		




3 - STRATIGRAFIA

ACQUEDOTTO DI VAREDO

POZZO N° 2 Via Desio (Belfaria)²

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

0152310002

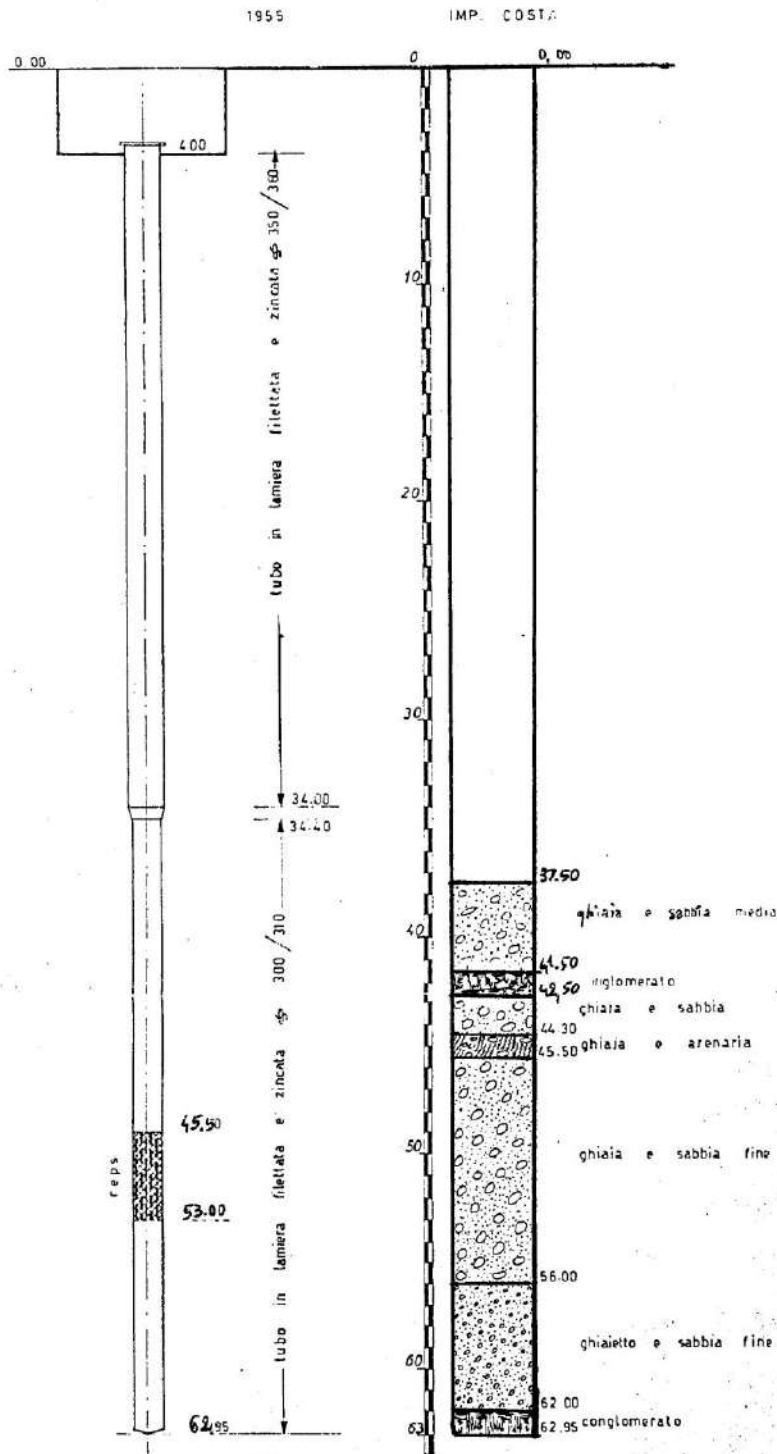

DIS N° 5

BAR. 22-4 - 1966

1:500	24-3-64
1° STATICO m.	34.65
Pozzo L.S.	30.5

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20039 Seregno

Rapporto di prova N. 3223

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47272VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna ° C: 29 Temperatura acqua ° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge*
Calcio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Ca	103	9		103	
Durezza totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 BEC 031 rev.00	° F	31,5	4,5		32	Consigliato tra 15 e 50
Ferro Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Fe	16,7	2,9		17	200
Cadmio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cd	< 0,3	n.c.		< 0,3	5,0
Cromo Totale Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cr	2,31	0,41		2	50
Piombo * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Pb	< 1	n.c.		< 1	10 - fino al 25/12/2013 il valore è pari a 25 µg/l
Alluminio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Al	< 6	n.c.		< 6	200
Magnesio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Mg	14,1	1,7		14	
Potassio * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l K	2,08	0,42		2,08	
Sodio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Na	15,9	3,2		18	200
Boro * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l B	0,13	0,03		0,1	1,0



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Manganese APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Mn	< 1	n.c.	< 1	50
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l Cu	< 0,1	n.c.	< 0,1	1,0
Zinco APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Zn	49,0	10	49	
Nichel * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Ni	< 1	n.c.	< 1	20
Vanadio * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 036 rev.00	µg / l	< 3	n.c.	< 3	50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20098 Seregno

Rapporto di prova N. 3251

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1199

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

 Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47954VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelavoro: Cavallari
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 35 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,5	2,1		23	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	42,0	3,6		42	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,7	4,5		34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,160	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,32	0,43		1	
Tetradroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,35	1,28		5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,67	2,67		7	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20098 Sorogno

Rapporto di prova N. 3253

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47958VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIF: VR0000IOSM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Cavallari
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali:

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna ° C: 35 Temperatura acqua ° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Intertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,7	2,2		23	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	33,8	4,5		34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,36	0,45		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,54	1,32		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tridoro tetracloroetilene *	µg / l	6,90	2,76	7	10
Triatometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1464

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43850VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua°C: Temperatura trasporto: idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	7	2	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa +	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	8	3	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1466

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43854VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa +	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	24	2	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	40	3	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	8	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodoclorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	7	3	10
Triometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2064

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAscN°45288VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore DlgS 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	26,8	2,5		27	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4,1		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,7	5,5		42	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tricloroetilene * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,84	0,92		4	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Dibromodiorometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,8	2,0	5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^B Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2066

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAcc N°45292 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bronna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlgs 31	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/ Co	Incolore	n.c.		Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00						
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.		Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.		Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003	Unità pH	7,35	0,14		7,4	6,5 - 9,5
Conduttività	µS.cm-1a 20° C	543	26		543	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00						
Cloruri	mg / l Cl	22,3	2,1		22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.		< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	41,2	3,4		41	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Ammoniaca *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.		< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1						
Residuo secco a 180°C *	mg / l	388	n.c.		388	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	33,2	4,4		33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Carbonio totale organico (TOC) *	mg / l C	< 0,3	n.c.		< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metildicloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,22	0,4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	4,45	1,06	4	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma triclolo tetracloroetilene *	µg / l	5,6	2,3	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	30
Benzo-a-pirene *	µg / l	< 0,0025	n.c.	< 0,0025	0,010
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Idrocarburi policiclici aromatici *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(b)fluorantene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(g,h,i)perilene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(k)fluorantene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Indeno(1,2,3-cd)pirene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^B Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2067

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 06/06/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°45292VARHDX Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 46

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/08/10

Data Emissione 14/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°41189VAREDO
Data prelievo: 19/01/2011 Data consegna: 19/01/2011 Restituzione campione: No
Data inizio analisi: 19/01/2011 Data fine analisi: 19/01/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 6 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23	2	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	42	3	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.e.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	36	5	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Antiparassitari e assim *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Atrazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Propazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Terbutilazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Prometrina *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod7&AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa +	Limite di legge [*]
Lindane *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Aldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Dieldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Endrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
p,p'-DDT *	µg / l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS---Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^{*} I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salo



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 375

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: IDAccN°41782VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^h
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Mettiloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6	2	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 377

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°41786VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BRILLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Drenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri	mg / l Cl	24	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitrati	mg / l NO3	41	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg / l SO4	33	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metticloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg / l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloroetilene	µg / l	4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00				
Somma triclora tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	5	2	10
Triclorometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3035

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°47268VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferri 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,6	2,6		28	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	48,6	4,1		49	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,3	5,3		40	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,45	0,47		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6,22	1,49		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore D.lgs 31	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	7,67	3,07	8	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20035 Seregno

Rapporto di prova N. 3037

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Ministero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 02/08/2011

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Codice di accettazione campione: IdAccN°47272VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 31/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge*
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. Ioni idrogeno	Unità pH	7,31	0,14	7,3	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		558	45	558	2500
Conducibilità	µS.cm-1a 20° C	558	45	558	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00		22,4	2,1	22	250
Cloruri	mg / l Cl	22,4	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00		< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 030 rev.00		41,0	3,4	41	50
Nitrati	mg / l NO3	41,0	3,4	41	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00		< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00		< 0,05	n.c.	< 0,05	0,50
Ammoniaca *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.	< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1		399	n.c.	399	1500 - Valore massimo consigliato
Residuo secco a 180°C *	mg / l	399	n.c.	399	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00		32,5	4,3	33	250
Solfati	mg / l SO4	32,5	4,3	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00		0,33	0,04	0,33	
Carbonio totale organico (TOC)	mg / l C	0,33	0,04	0,33	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00		< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00		< 1,00	n.c.	< 1,00	
Cloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					

Rapporto di prova N. 3037



Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Dlgs 31	Limite di legge ^A
Metildicloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,38	0,45	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	5,29	1,26	5	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,67	2,67	7	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

- Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chir. Alberto Sala

Rapporto di prova N. 3037



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bendinara, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3038**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

rapporto redatto da laboratorio che
accredita alle prestazioni delle norme:
UNI EN ISO/IEC 17025
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 06/03/11

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47272VAREDO Ristituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più alquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4124

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49520VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.POA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29,2	2,8		29	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,9	4,2		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	42,8	5,6		43	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	1,47	0,48		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6,36	1,52		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma triclora tetracloroetilene *	µg / l	7,83	3,14	8	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4126
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°49524VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 04/10/2011	Data consegna: 04/10/2011	Data inizio analisi: 04/10/2011	Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR00010SM1
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	26	Temperatura acqua ° C:	
		Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.		Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00						
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.		Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.		Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. Ioni idrogeno	Unità pH	7,48	0,14		7,5	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conduttività	µS.cm-1 a 20° C	585	46		585	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00						
Cloruri	mg / l Cl	24,8	2,4		25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.		< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	43,8	3,7		44	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Ammoniac *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.		< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1						
Residuo secco a 180°C *	mg / l	404	n.c.		404	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	33,4	4,4		33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Carbonio totale organico (TOC)	mg / l C	< 0,3	n.c.		< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Clorofornio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilclorofornio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,42	0,47	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	5,73	1,37	6	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	7,15	2,85	7	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30
Antiparassitari e assim *	µg / l	< 0,1	n.c.	< 0,1	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Atrazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Simazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Propazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Terbutilazina *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Prometrina *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Lindane *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Heptachlor *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Aldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Dieldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Endrin *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
p,p'-DDT *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
---------	-----------------	--------	----------------------	----------------	------------------------------

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4127

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Rapporto redatto da laboratorio che
aderisce alle prescrizioni delle norme:
UNI EN ISO/IEC 17025
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49524VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR0001OSMI
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna ° C: 26 Temperatura acqua ° C: Temperatura trasporto: idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3506

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°48524VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MH). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri	mg / l Cl	27,0	2,8		27	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti	mg / l NO3	49,8	4,1		50	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	41,8	5,5		42	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chlm. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3879

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11



LAB N°1138
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49129VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA 901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^a
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,44	0,47		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5,85	1,4		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	7,29	2,92		7	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	$\pm$	Valore Dgs 31	Limite di legge ^A
Triometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^B Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satta

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3881
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11



LAB R°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49133VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MI). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR0001OSMI
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenda
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. IGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 ^	Limite di legge^
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metticloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,33	0,44	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,19	1,24	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,52	2,61	7	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satti

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20033 Seregno

Rapporto di prova N. 3508**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAF e ILACSignatory of CA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°48528VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Farni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Breana
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,1	2,1		22	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	42,2	3,5		42	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,9	4,5		34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 2474

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°46242VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Brana
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: pioggia
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,8	2,7		29	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	49,5	4,1		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	41,8	5,5		42	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,38	0,45		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,53	1,32		6	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,00	2,76	7	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^V Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2476
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO


LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione IdAccN°46246VAREDO **Restituzione campione:** No
Data prelievo: 13/06/2011 **Data consegna:** 13/06/2011 **Data inizio analisi:** 13/06/2011 **Data fine analisi:** 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Sd Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali
Condizioni Meteorologiche: pioggia

Temperatura esterna ° C: 20 **Temperatura acqua° C:** **Temperatura trasporto:** Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23,0	2,2		23	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Nitriti *	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	33,2	4,4		33	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,21	0,4		1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,21	0,4		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,53	1,08		5	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,53	1,08		5	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,73	2,3	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

[~] Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20030 Seregno

Rapporto di prova N. 946

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42990VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	47	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetradloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetradloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodoclorometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g} / \text{l}$	7	3	10
Triometani totali *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 948

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
FA, IAF e ILAC

Signatory of FA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42994VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR000910SM
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	Nuvoloso		
Temperatura esterna ° C:	7	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00				
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. Ioni Idrogeno	Unità pH	7,5	0,1	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 28 2003				
Conducibilità	µS.cm-1a 20° C	522	24	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00				
Cloruri	mg/l Cl	22	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00				
Nitrati	mg/l NO3	39	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Ammoniaca *	mg/l NH4	< 0,05	n.c.	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1				
Residuo secco a 180°C *	mg/l	373	n.c.	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00				
Solfati	mg/l SO4	30	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	0,5	0,06	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg / l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloroetilene	µg / l	4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Didrobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5	2	10
Trialometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30
Mercurio *	µg / l Hg	< 0,2	n.c.	1
Metodo interno				
Selenio *	µg / l	< 1	n.c.	10
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 949

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod86AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev00 del 14/02/11

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42994 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS, PGA, 901, REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge [^]
Escherichia Coli *	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Batteri Coliformi a 37 °C *	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Conteggio colonie a 37 °C *	UFC/ 1 ml	0	n.c.	
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P: 95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4736

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°50474VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310002
Prelievo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C :	
		Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	25,1	±	2,4	25	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,1	±	4,1	49	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,4	±	5,3	40	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,42	±	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,99	±	1,43	6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	7,41	±	2,97	7	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4738

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°50478VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR0001OSMI
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C :	
Temperatura trasporto:		Idonea T < 15°C	

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,8	±	2,1	22	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	43,4	±	3,6	43	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	34,4	±	4,5	34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,26	±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,97	±	1,19	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,23	±	2,5	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4989

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°5 I085 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310002
Prelievo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		pioggia	
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua ° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,4	±	2,6	27	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	51,1	±	4,3	51	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,7	±	5,5	42	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,28	±	0,42	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,50	±	1,31	6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,78	±	2,72	7	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio**Dott. Chim. Alberto Sata**



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4991

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°5 I089VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR0001OSMI
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		pioggia	
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua ° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Inc	Valore	Limite di legge ^A
				certezza	Digs 31 ~	
Cloruri	mg / l Cl	22,6	±	2,1	23	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	43,6	±	3,6	44	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	34,1	±	4,5	34	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Cloroformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tricloroetilene	µg / l	1,17	±	0,38	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloroetilene	µg / l	4,52	±	1,08	5	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Dibromoclorometano	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,69	±	2,28	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge [^]
Antimonio *	µg / l	< 1,0	±	n.c.	< 1,0	5,0
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00						
Arsenico *	µg / l	< 1	±	n.c.	< 1	10
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01


Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata

n.c. = valore di incertezza non calcolato


7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico	X	temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione					

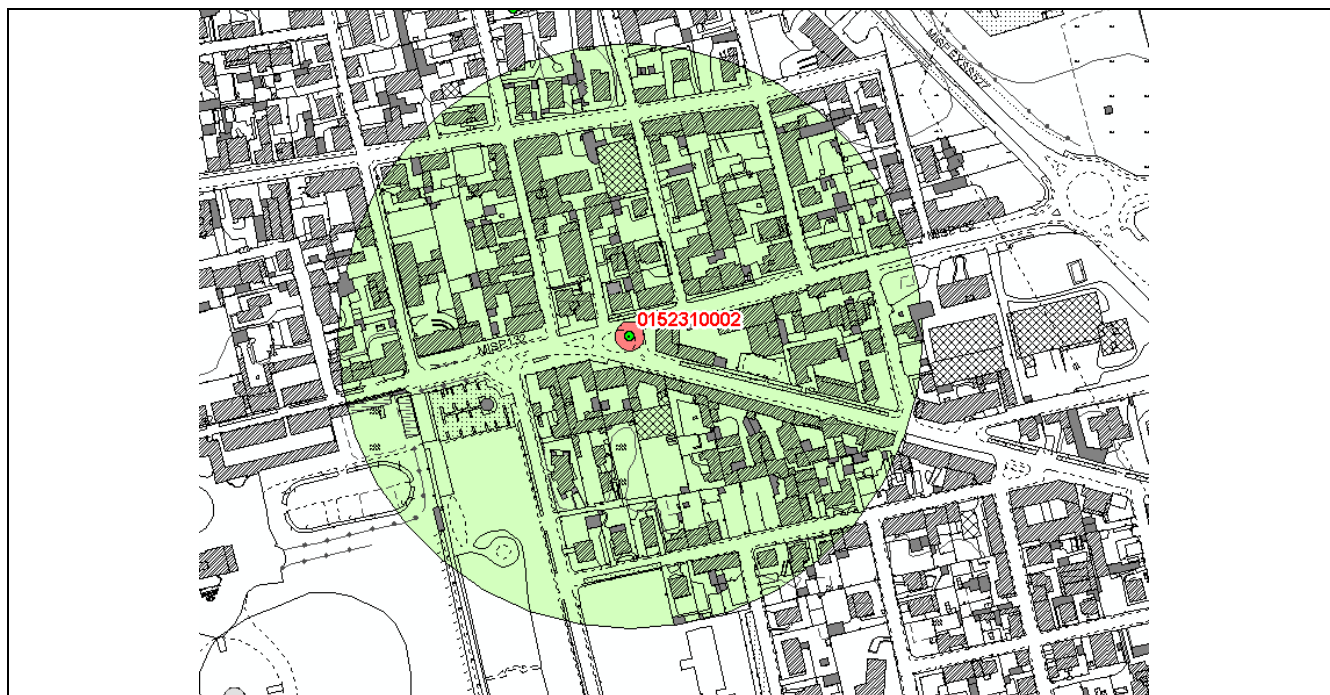


1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310009
Località	Via Diaz
Comune	Varedo
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine 5049175 Longitudine 511548
Quota (m s.l.m.)	179
Profondità (m da p.c.)	90

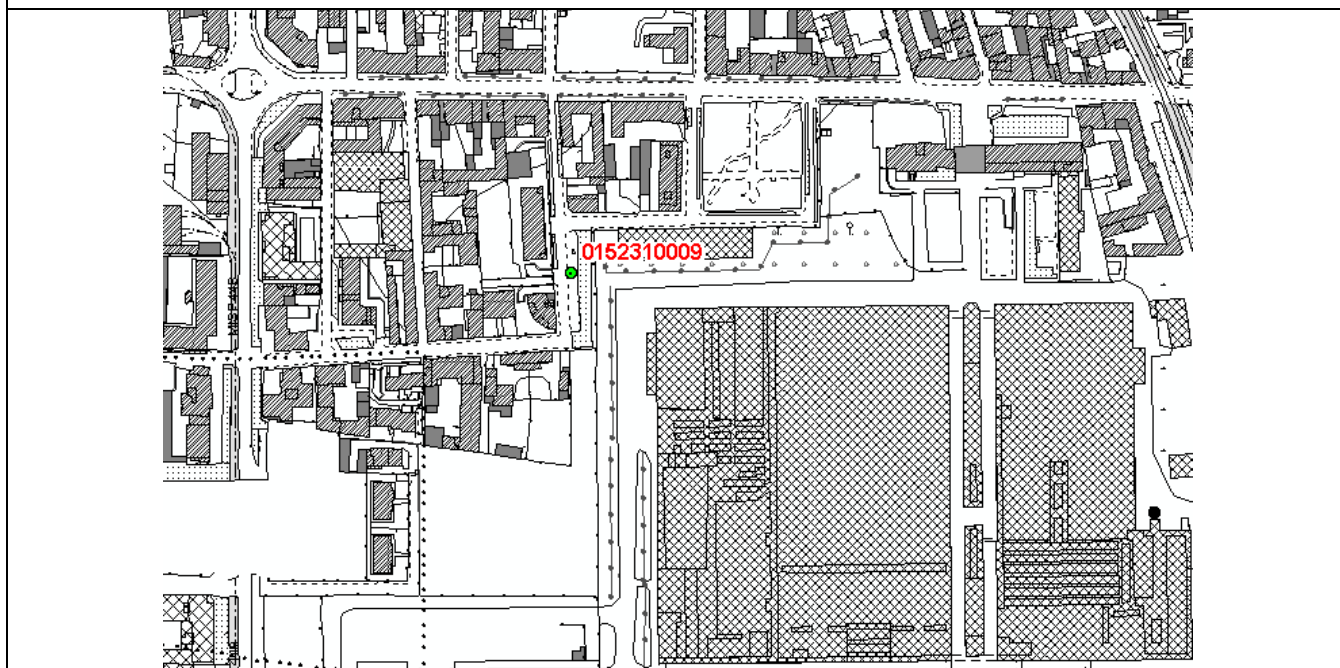UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Rovere
Anno	Marzo 1974
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	43


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1		0.0	52.0			
2		55.0	57.0	1	52.0	55.0
3		64.0	85.0	2	57.0	64.0
4		86.0	90.0	3	85.0	86.0
Setti impermeabili						
Tipo	da m			a m		
Riempimento	0.0			15.0		
Tampone d'argilla	15.0			30.0		
Tampone d'argilla	65.0			82.0		




3 - STRATIGRAFIA

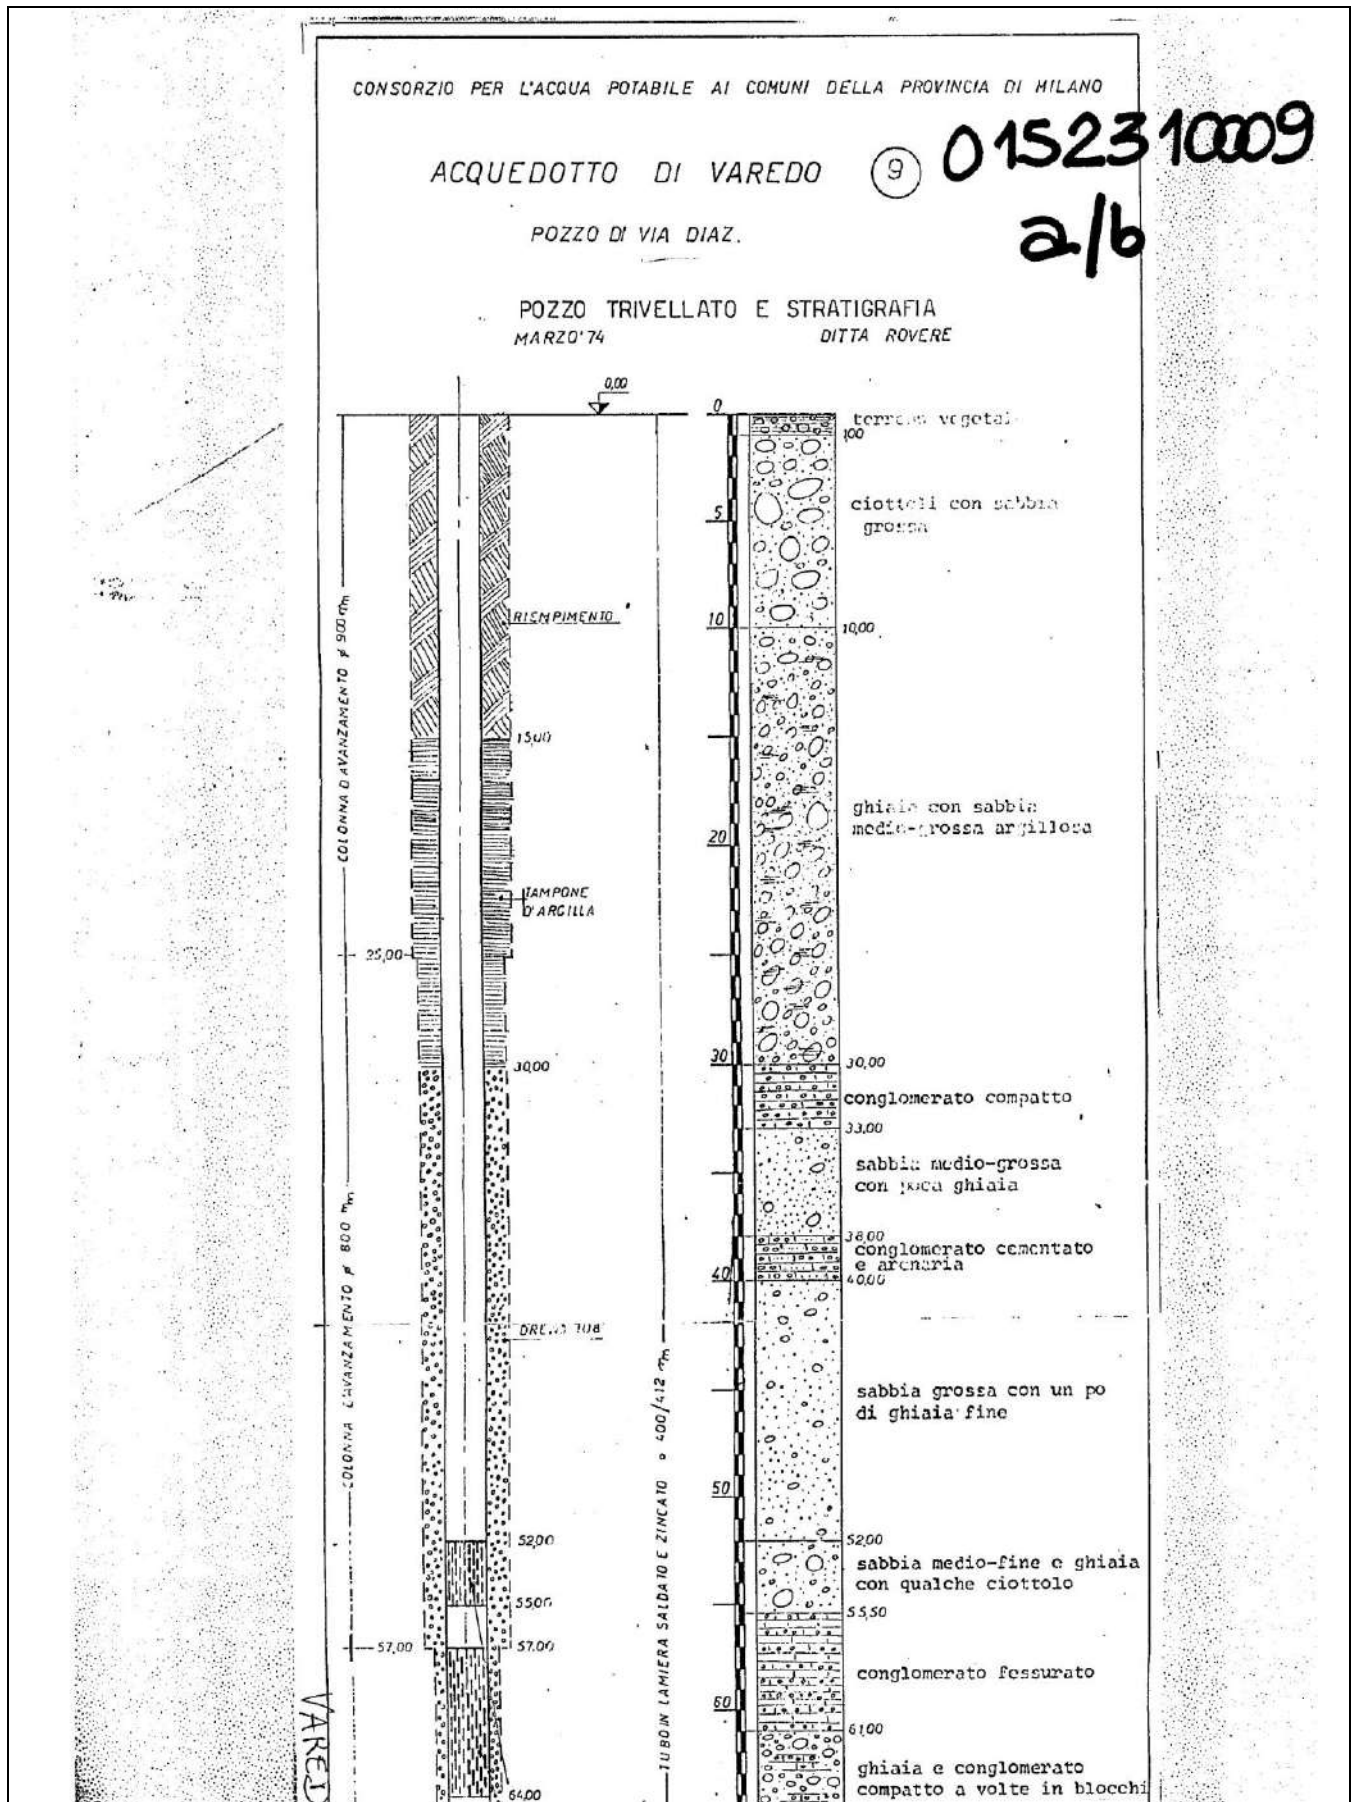

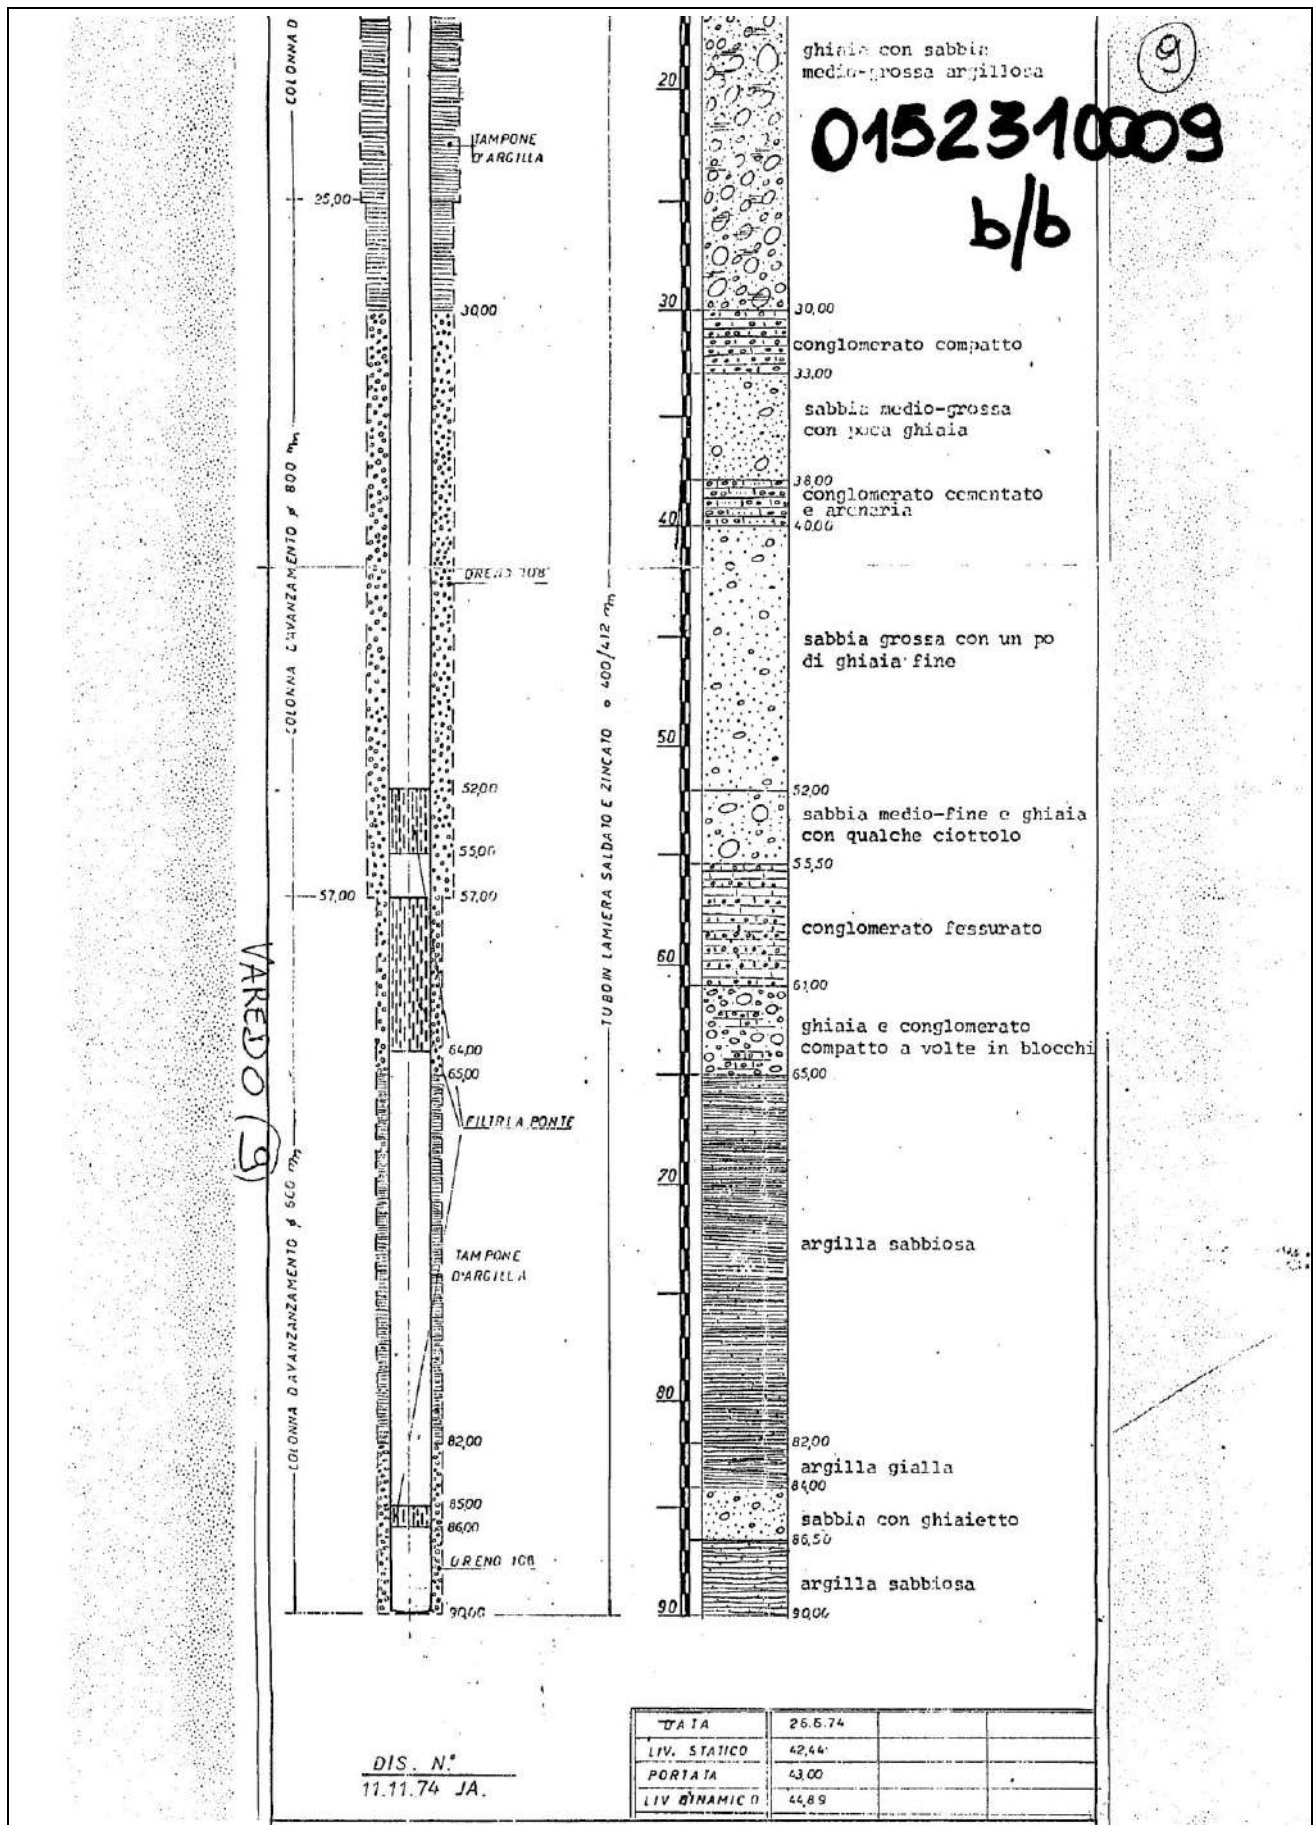

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3224
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAP e ILAC
Signatory of EA, IAP and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: **IdAccN°47273VAREDO** Restituzione campione: **No**
Data prelievo: **26/07/2011** Data consegna: **26/07/2011** Data inizio analisi: **26/07/2011** Data fine analisi: **26/08/2011**
Descrizione campione: **Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.**

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: **VR00001RES**
Prelievo: **P.R. VIA DIAZ**
Comune: **VAREDO**
Acqua di: **POZZO**
Prelevatore: **Brenna**
Procedura campionamento: **PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)**

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: **sereno**
Temperatura esterna °C: **29** Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Calcio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Ca	106	9		108	
Durezza totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 BEC 031 rev.00	° F	33,0	4,7		33	Consigliato tra 15 e 50
Ferro Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Fe	9,05	1,53		9	200
Cadmio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cd	< 0,3	n.c.		< 0,3	5,0
Cromo Totale Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cr	2,44	0,43		2	50
Piombo * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Pb	< 1	n.c.		< 1	10 - fino al 25/12/2013 il valore è pari a 25 µg/l
Alluminio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Al	< 8	n.c.		< 6	200
Magnesio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Mg	16,0	1,9		16	
Potassio * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l K	1,72	0,33		1,72	
Sodio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg / l Na	18,4	3,7		18	200
Boro * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l B	0,14	0,03		0,1	1,0



Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Manganese APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Mn	< 1	n.c.		< 1	50
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l Cu	< 0,1	n.c.		< 0,1	1,0
Zinco APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Zn	21,5	4,4		22	
Nichel * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Ni	< 1	n.c.		< 1	20
Vanadio * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l	< 3	n.c.		< 3	50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

** Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20096 Seregno

Rapporto di prova N. 3248

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47959VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR0000IRES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Cavallari
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 35 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	48,1	4,5		48	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	18,1	1,6		18	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	4,24	0,56		4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,13	0,37		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,92	0,7		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,05	1,62	4	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20093 Seregno

Rapporto di prova N. 3265
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione IdAcqN°47955VAREDO **Restituzione campione:** No
Data prelievo: 22/08/2011 **Data consegna:** 22/08/2011 **Data inizio analisi:** 22/08/2011 **Data fine analisi:** 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIR: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Cavallari
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 35 **Temperatura acqua °C:** **Temperatura trasporto:** **Idonea T < 15°C**

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Diga 31	Limite di legge [^]
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	25,6	2,4		26	260
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46,8	3,9		47	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,8	4,5		34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Clorofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilclorofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Triclorometilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,12	0,37		1	
Tetraclorometilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,90	0,7		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 ~	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,02	1,61	4	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1465

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43851VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice STF: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	24	2	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Limite di legge*
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma triclolo tetracloroetilene *	µg / l	5	2		10
Triometani totali *	µg / l	1	1		30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* - Prova non accreditata da Accredia

^ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 1467**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod/78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43855VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (SS.PGA.901.REV00) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	33	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	30	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodlorometano *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g} / \text{l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g} / \text{l}$	5	2	10
Triometani totali *	$\mu\text{g} / \text{l}$	1	1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

+ = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2065

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43289VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,2	2,1		22	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46,1	3,8		46	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,6	4,4		34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,09	0,36		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,91	0,7		3	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Dibromodlorometano *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,0	1,6		4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.		< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

[~] Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova N. 2065



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2068

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°45293VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 17/05/2011	Data consegna: 17/05/2011	Data inizio analisi: 17/05/2011	Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR00001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	22	Temperatura acqua° C:	
		Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlgs 31	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/ Co	Incolore	n.c.		Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00						
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.		Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.		Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,47	0,14		7,5	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003						
Conducibilità	µS.cm-1 a 20° C	593	28		593	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00						
Cloruri	mg / l Cl	29	3		29	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.		< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	45,8	3,8		46	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Ammoniaca *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.		< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1						
Residuo secco a 180°C *	mg / l	424	n.c.		424	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	33,5	4,4		34	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Carbonio totale organico (TOC) *	mg / l C	< 0,3	n.c.		< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,01	0,33	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	2,56	0,61	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,6	1,5	4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	30
Benzo-a-pirene *	µg / l	< 0,0025	n.c.	< 0,0025	0,010
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Idrocarburi policiclici aromatici *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(b)fluorantene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(g,h,i)perilene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(k)fluorantene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Indeno(1,2,3-cd)pirene *	µg / l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. L'ale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 2069**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 06/06/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°45293VARHDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Perti 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D. lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio**Dott. Chim. Alberto Saffa**



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 47

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 14/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°41190VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 19/01/2011 Data consegna: 19/01/2011 Data inizio analisi: 19/01/2011 Data fine analisi: 19/01/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIP: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Branna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali:

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 6 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21	2	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	37	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3	1	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saja



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 376
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO


LAB N°1129

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

 Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/08/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°41783VAREDO Restituzione campione: No
 Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
 Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Formi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310009
 Prelievo: DIAZ
 Comune: VAREDO
 Acqua di: POZZO
 Prelevatore: Brenna
 Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
 Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	+	Limite di legge ^A
Cloruri	mg / l Cl	23	2		250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitrati	mg / l NO3	46	4		50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Solfati	mg / l SO4	33	4		250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.		1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	2	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3	1	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Apredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Seta



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 378

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAS N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°41787VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Contiene: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Limite di legge ^h
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23	2		250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4		50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32	4		250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.		1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		
Tricloroetilene * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1		



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromodiolometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofomilo *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma triclolo tetracloroetilene *	µg / l	3	1		10
Triolometani totali *	µg / l	< 1	n.c.		30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3036

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47269VAREDO Restituzione campione: NO
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 165 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza espressa	±	Valore Dgs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23,0	2,2		23	260
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	45,6	3,8		46	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,3	4,3		32	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,13	0,37		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,00	0,72		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	$\mu\text{g/l}$	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	$\mu\text{g/l}$	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	4,13	1,66	4	10
Triometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3039

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47273VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB) il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Branna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.		Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00						
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.		Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.		Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,46	0,14		7,5	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità	µS/cm-1a 20° C	602	49		602	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00						
Cloruri	mg/l Cl	24,9	2,4		25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.		< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00						
Nitrati	mg/l NO3	44,3	3,7		44	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Ammoniaca *	mg/l NH4	< 0,05	n.c.		< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1						
Residuo secco a 180°C *	mg/l	430	n.c.		430	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA.032 rev.00						
Solfati	mg/l SO4	30,7	4,1		31	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	< 0,3	n.c.		< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00						
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Rapporto di prova N. 3039



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Cloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,15	0,38	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	3,00	0,72	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,15	1,68	4	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prove non accreditate da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

// n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3040**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Rapporto redatto da laboratorio che
aderisce alle prescrizioni delle norme:
UNI EN ISO/IEC 17025
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Mod86AccRapportoDIProvaAcquePotabiliRev02 del 06/08/11

Data Emissione 02/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAcc N°47273VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Restituzione campione: No
Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal Cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brescia
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Limite di legge [^]
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	0		0
Metodo interno					
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	0		0
Metodo interno					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4125

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49521VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	24,6	2,3		25	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	47,6	4		48	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,9	4,3		33	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metildicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,15	0,38		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,22	0,77		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,37	1,75	4	10
Triarometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4128
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO


LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49525VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bremna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l PV Co	Incolore	n.c.		Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00						
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.		Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.		Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,43	0,14		7,4	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità	µS.cm-1 a 20° C	598	48		598	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00						
Cloruri	mg / l Cl	24,8	2,4		25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.		< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	47,6	4		48	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Ammoniaca *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.		< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1						
Residuo secco a 180°C *	mg / l	428	n.c.		428	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	32,9	4,3		33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Carbonio totale organico (TOC)	mg / l C	< 0,3	n.c.		< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlgs 31	Limite di legge [^]
Cloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tricloroetilene	µg / l	1,21	0,4		1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloroetilene	µg / l	3,35	0,8		3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Dibromodoclorometano	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,55	1,83		5	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30
Antiparassitari e assim *	µg / l	< 0,1	n.c.		< 0,1	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Atrazina *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Simazina *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Propazina *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Terbutilazina *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Prometrina *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Lindane *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Heptachlor *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Aldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Dieldrin *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
Endrin *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						
p,p'-DDT *	µg / l	< 0,025	n.c.		< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 ~	Limite di legge [^]
---------	-----------------	--------	--------------------------	------------------	------------------------------

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

il n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4129

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Rapporto redatto nel laboratorio che
aderisce alle prescrizioni delle norme:
UNI EN ISO/IEC 17025
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: Id Ace N°49525VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Sd Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3507

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1129

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, IAF e ILACSignatory of RA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°4852SVAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRBLIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^a
Cloruri	mg / l Cl	22,3	2,1		22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	46,8	3,9		47	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	33,3	4,4		33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia.

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3880

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49130VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Contenitore: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,14	0,37	1		
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	2,93	0,7	3		
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	4,07	1,83	4	10	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78 AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlg 31	Limite di legge ^a
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia.

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3882

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB n°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°49134VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. IGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore DlgS 31	Limite di legge [^]
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,11	0,36		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,92	0,7		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,03	1,62		4	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Trihalometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminali, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sami

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20039 Seregno

Rapporto di prova N. 3509

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

ModT8AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°48529VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Cloruri	mg / l Cl	22,5	2,1		23	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	46,6	3,9		47	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	33,6	4,4		34	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2475

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°46243VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0152310009
Prelievo:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brunna
Procedura campionamento :	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	20	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlg 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,5	2		22	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	39,9	3,3		40	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	31,2	4,1		31	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,95	0,96		3	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,35	1,28		5	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma triclora tetracloroetilene *	µg / l	8,30	3,32		8	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20058 Seregno

Rapporto di prova N. 2477

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°46247VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SH: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: pioggia
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	24,3	2,3		24	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	45,7	3,8		46	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,1	4,4		33	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,01	0,33		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,43	0,58		2	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Dlgs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,44	1,38		3	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 947

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
LA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42991 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22	2	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	42	3	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	31	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [*]
Didlorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodlorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	3	1	10
Trihalometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^{*} I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 950

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
FA, IAF e ILAC

Signature of FA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42995VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/ Co	Incolore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00				
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,5	0,1	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003				
Conduttività	µS.cm-1a 20° C	810	28	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00				
Cloruri	mg / l Cl	73	7	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00				
Nitrati	mg / l NO3	33	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Ammoniacale *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1				
Residuo secco a 180°C *	mg / l	436	n.c.	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA.032 rev.00				
Solfati	mg / l SO4	15	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Carbonio totale organico (TOC)	mg / l C	0,41	0,05	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod7aAccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	$\pm$	Limite di legge [^]
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.		1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	3	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Didorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4	2		10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.		30
Mercurio *	µg / l Hg	< 0,2	n.c.		1
Metodo interno					
Selenio *	µg / l	< 1	n.c.		10
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

// n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 951**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Mod86AccuRapportoDiPrvaAcquePotabiliRev00 del 14/02/11

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°4299SVAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli ^A	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Batteri Coliformi a 37 °C *	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Conteggio colonie a 37 °C *	UFC/ 1 ml	0	n.c.	
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accredimento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4737

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°50475VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310009
Prelievo:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C :	
Temperatura trasporto:		Idonea T < 15°C	

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	20,9 ±	2	21	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46,5 ±	3,9	47	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,1 ±	4,2	32	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,02 ±	0,34	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,72 ±	0,65	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,74	±	1,5	4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4739

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°50479VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR00001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	sereno		
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,1 ±	2	21	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46,9 ±	3,9	47	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,2 ±	4,3	32	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,07 ±	0,35	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,90 ±	0,70	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,97	±	1,59	4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4990

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°5 I086 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310009
Prelievo:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	pioggia			
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,3 ±	2	21	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	47,2 ±	3,9	47	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,3 ±	4,3	32	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,08 ±	0,35	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,98 ±	0,71	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,06	±	1,63	4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4992

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°5 I090VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR00001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#	Inc	Valore	Limite di legge ^A
				certezza estesa	Digs 31 ~	
Cloruri	mg / l Cl	21,6	±	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitrati	mg / l NO3	46,8	±	3,9	47	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	32,3	±	4,3	32	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Cloroformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tricloroetilene	µg / l	1,09	±	0,36	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloroetilene	µg / l	3,04	±	0,73	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Diclorobromometano	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Dibromoclorometano	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,13	±	1,66	4	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Antimonio *	µg / l	< 1,0	±	n.c.	< 1,0
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00					5,0
Arsenico *	µg / l	1,24	±	0,4	1
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00					10

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01


Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata

n.c. = valore di incertezza non calcolato

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X	temporale	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione				

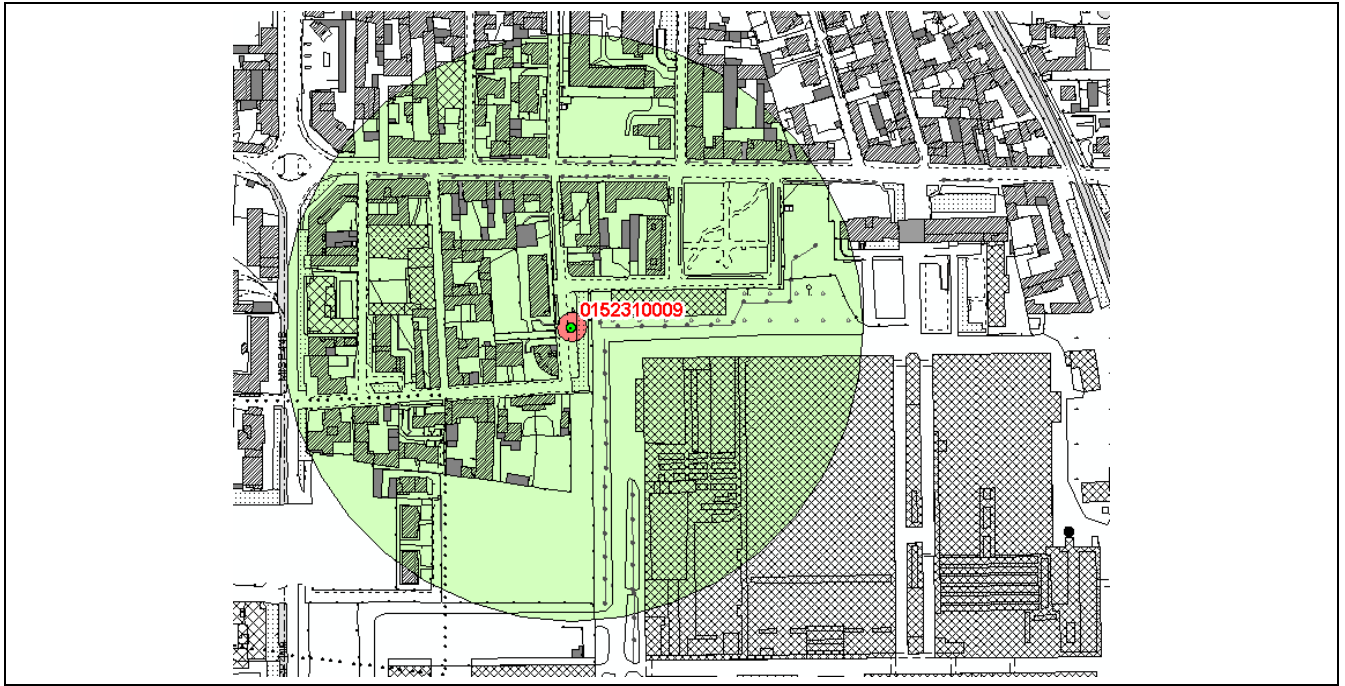


1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310003
Località	Via Tommaseo
Comune	Varedo
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine Longitudine
Quota (m s.l.m.)	183,1
Profondità (m da p.c.)	73

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

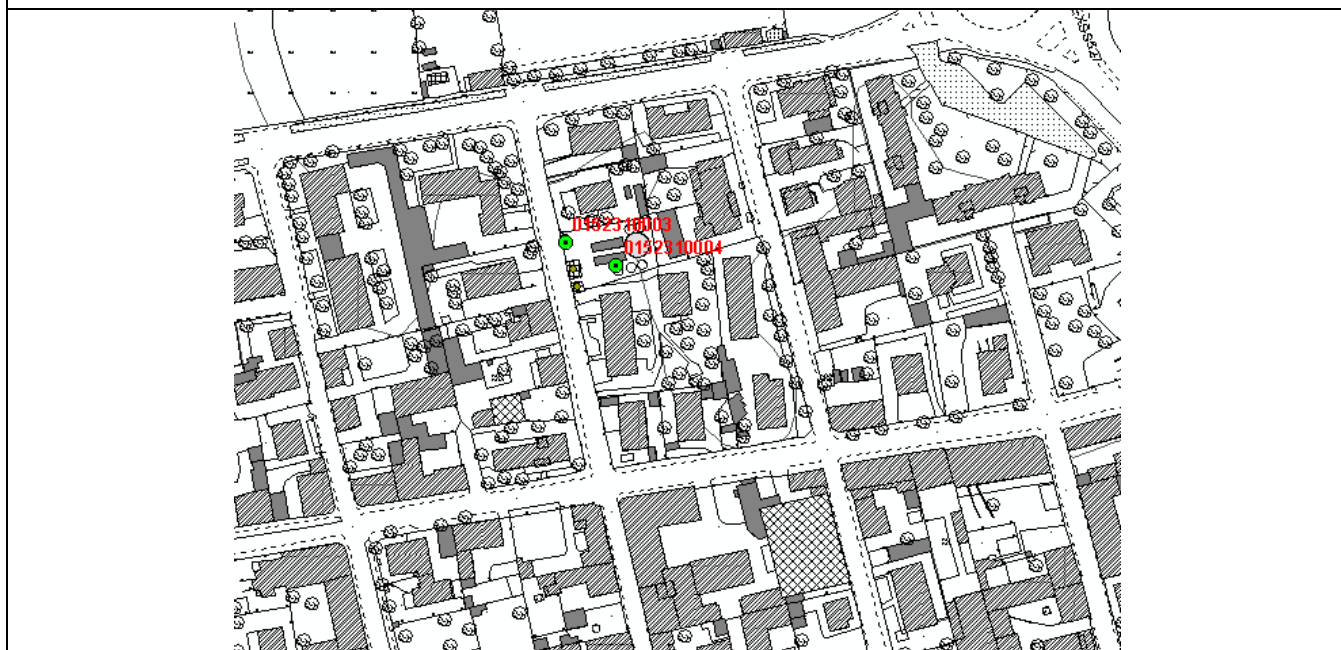

2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Bonatti
Anno	Gennaio 1962
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	25

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	800/816	0.0	44.4			
	400/410			1	44.4	58.4
2	400/410	59.4	64.5			
	400/410			2	64.5	68.0
3		68.0	69.3			
Setti impermeabili						
Tipo	da m			a m		
Cemento	38.7			40.2		
Dreno	59.4			64.5		
Cemento	68.0			69.3		
Riempimento con ghiaia	69.4			73.0		



3 - STRATIGRAFIA

CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI VAREDO

POZZO n. 1 AL SERBATOIO

VA TOMMASO

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA


GENNAIO 1962


IMP. BONATTI

0152310003


(3)

2/b

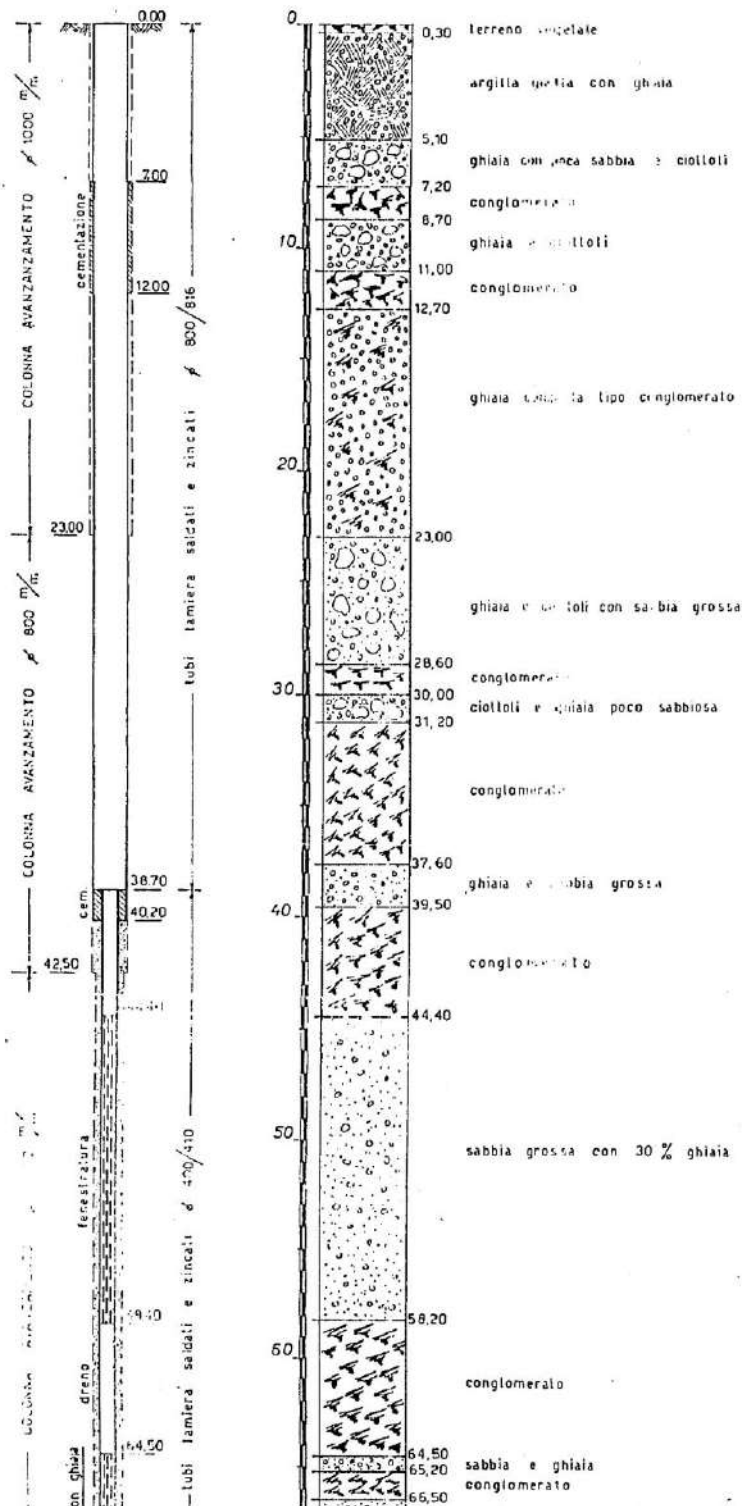

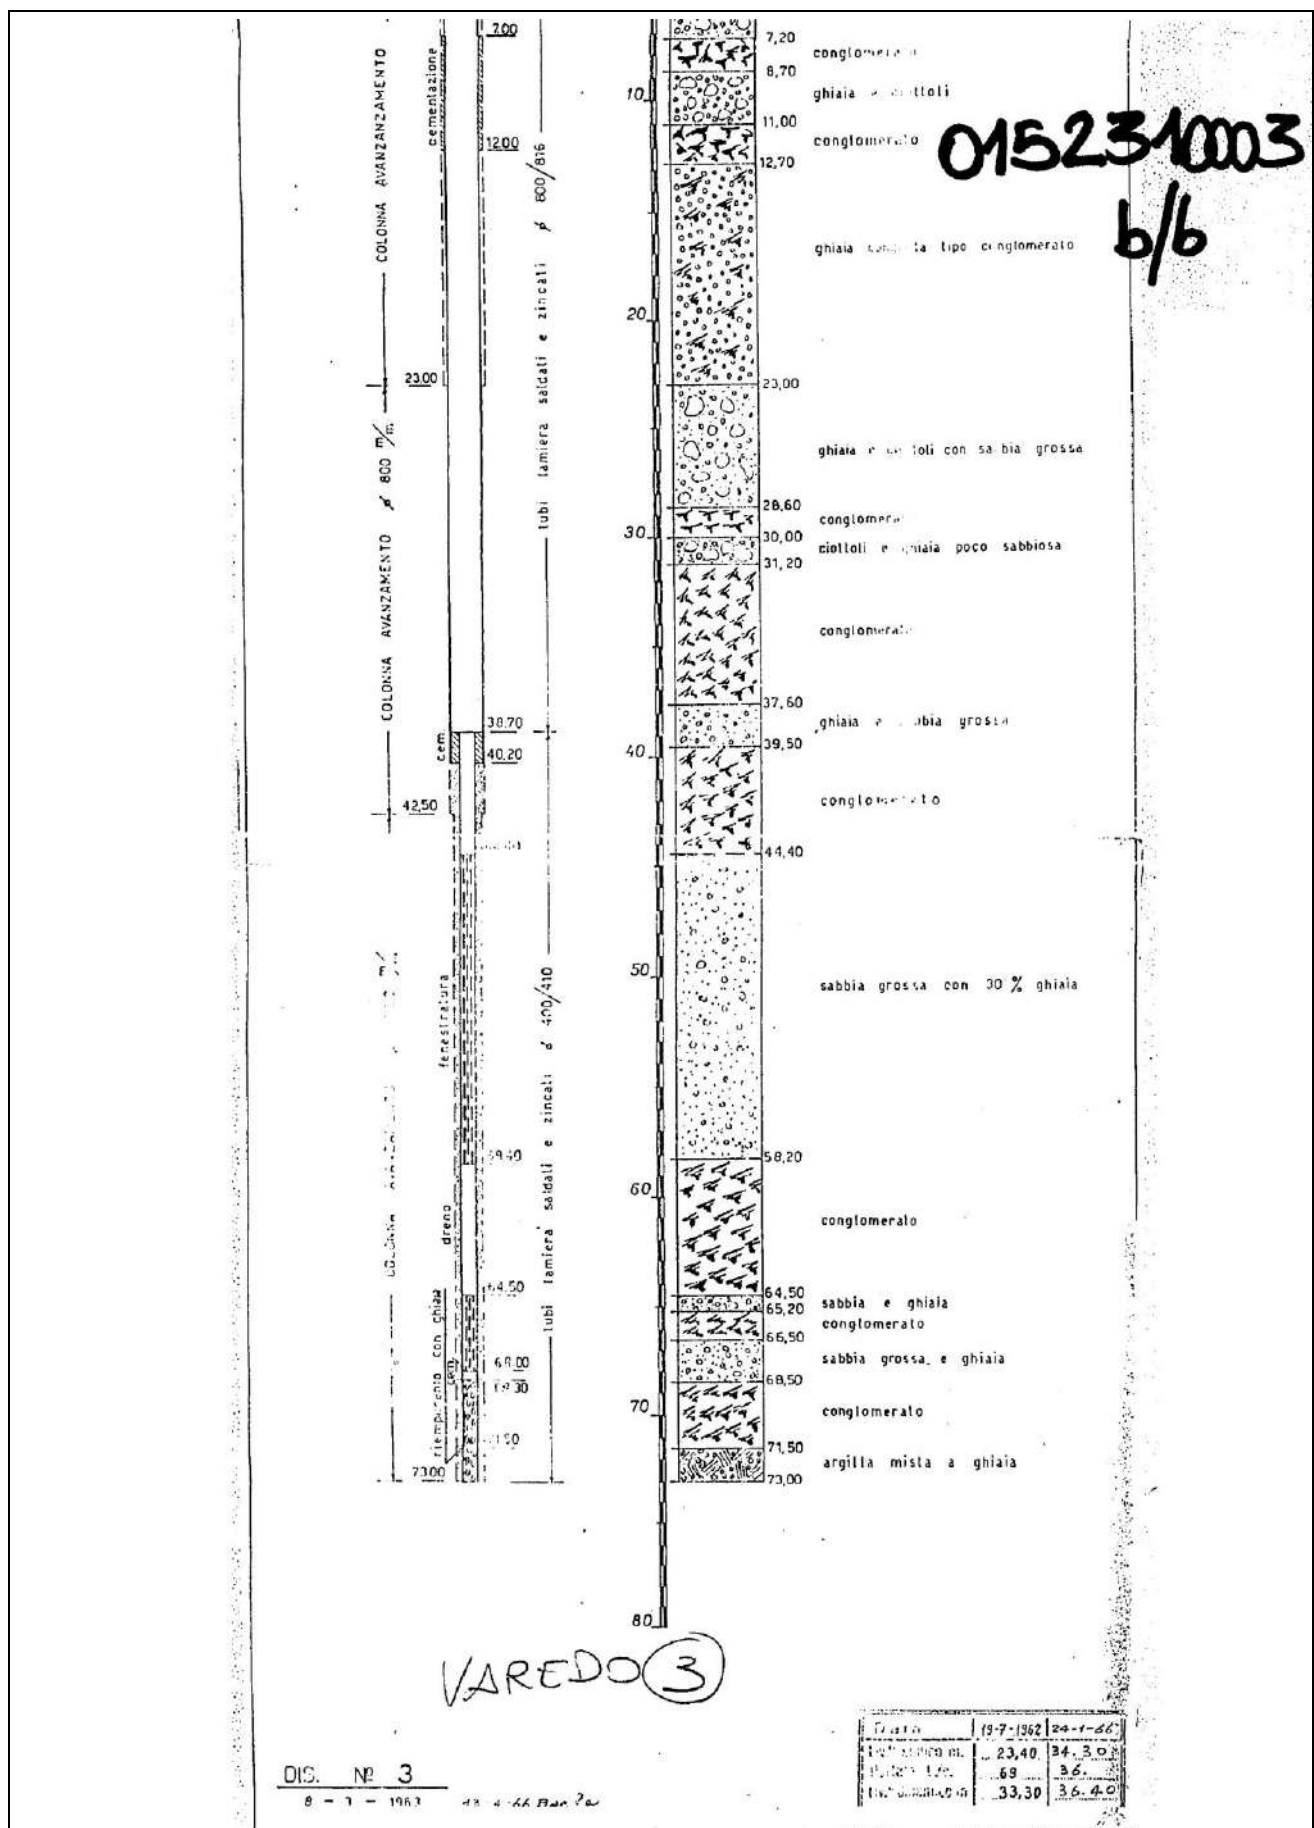

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 3256

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°47956VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASO COLLI
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Cavalieri
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 35 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,6	2,9		31	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,2	4,2		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8	5,4		41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetradloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,06	0,35		1	
Tetradloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,10	0,98		4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore D.lgs 31 "	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma triclora tetracloroetilene *	µg / l	5,18	2,08	5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* -- Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

" Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1469**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

LAB N°1139

Memoro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°43852VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310063
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.I
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodichlorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	7	3	10
Trihalometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2072

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: IdAecN°45290VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIF: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL. I
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Dlg 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,2	2,6	27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,5	4,1	50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39,8	5,2	40	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,18	0,39	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,49	1,07	4	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod76AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,67	2,27	6	10
Trihalometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20098 Seregno

Rapporto di prova N. 380

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



IAS R°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 16/02/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°41784VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.1
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5	2	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli. Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3043

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 02/08/2011

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Codice di accettazione campione: IdAcqN°47270VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 31/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COLI
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.FGA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29,2	2,8		29	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,4	4,1		49	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39,1	5,2		39	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,09	0,36		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,24	1,01		4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 ~	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,33	2,14		5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dot. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3884

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 Acc Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev 02 del 15/09/11

Data Emissione 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAcc N°49131 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Perini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASO COLI
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS, PGA, 901, REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,35	0,44		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	4,87	1,16		5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	6,22	2,49		6	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Dlgs 31 *	Limite di legge [^]
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satta

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 3511**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11



LAB N°1135

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: **IdAccN°48526VAREDO** Restituzione campione: **No**
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011
Descrizione campione: **Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliequote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.**

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL. I
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa ±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Cloruri	mg / l Cl	27,3	2,6	27	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti	mg / l NO ₂	49,2	4,1	49	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Solfati	mg / l SO ₄	39,3	5,2	39	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2479**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°46244VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011

Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL. I
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: pioggia
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29,4	2,8	29	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,3	4,1	49	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,3	5,3	40	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tetradloruro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,16	0,38	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,19	1	4	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 ~	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetradroetilene *	µg / l	5,35	2,14		5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 954

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IdAccN°42992VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.1
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua° C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Limite di legge ^h
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28	3	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	46	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	37	3	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	6	2	10
Triatometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4741

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 02/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°50476VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310003
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL. I
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua ° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	26,5 ±	2,5	27	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,5 ±	4,2	51	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8 ±	5,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,26 ±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,78 ±	1,14	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,04	±	2,42	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4994

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Data Emissione 19/12/2011

Codice di accettazione campione	IdAcc N°5 I087 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310003
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL. I
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Metereologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C :	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	Valore Digs 31 ~	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,2 ±	2,6	27	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,9 ±	4,2	51	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8 ±	5,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,23 ±	0,40	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,72 ±	1,13	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		#Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,95	±	2,38	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sata

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	X	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		18/01/2008			

